

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107285640

发证日期: 2021 年 02 月 04 日

有效期至: 2025 年 12 月 26 日

委托人名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

制造商名称 上海天逸电器有限公司
及注册地址 上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
TYB2E-NT,见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人: 主任:

朱博彦 陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107285640

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TYB2E-NT;

U_i : 500V;

U_{imp} : 4kV;

U_e : AC230V(1P、1P+N)、DC60V(1P)、DC125V(2P)、
AC400V(2P、3P、4P、3P+N);

I_n : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、
40A、50A、63A;

$I_{cs}=I_{cu}=6kA$;


过电流脱扣器类型: 热磁式;

使用类别: A 类;

50/60Hz;

极数: 1P、1P+N(1 个保护极, N 极不可开闭)、2P、3P、3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭)、4P; 1P 外形、2P 外形; 除 1P+N 和 3P+N 不适用于隔离外其余适用于隔离

直连接线图:

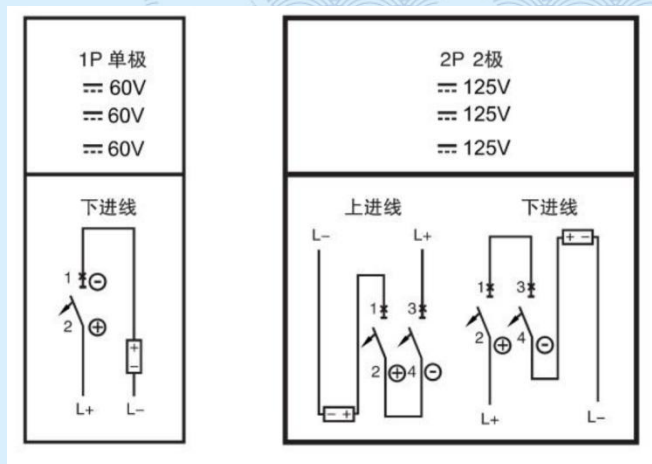

中国质量认证中心